


WYKRES WYTRZYMAŁOŚCI

dotyczy RECEPTY NR 05/08/test

Rodzaj podbudowy	: Podbudowa zasadnicza (górna)	Wytrzymałość na ściskanie	: 7-dniowa
Kategoria ruchu	: KR 1÷3	Zakres R7	: 1,60÷2,20 MPa
GRC	: 5,00 MPa		

Dane wyznaczone laboratoryjnie

c - procentowa zawartość cementu	: 5,00 %	7,00 %	9,00 %
Rc - wytrzymałość na ściskanie	: 1,27 MPa	1,51 MPa	2,12 MPa

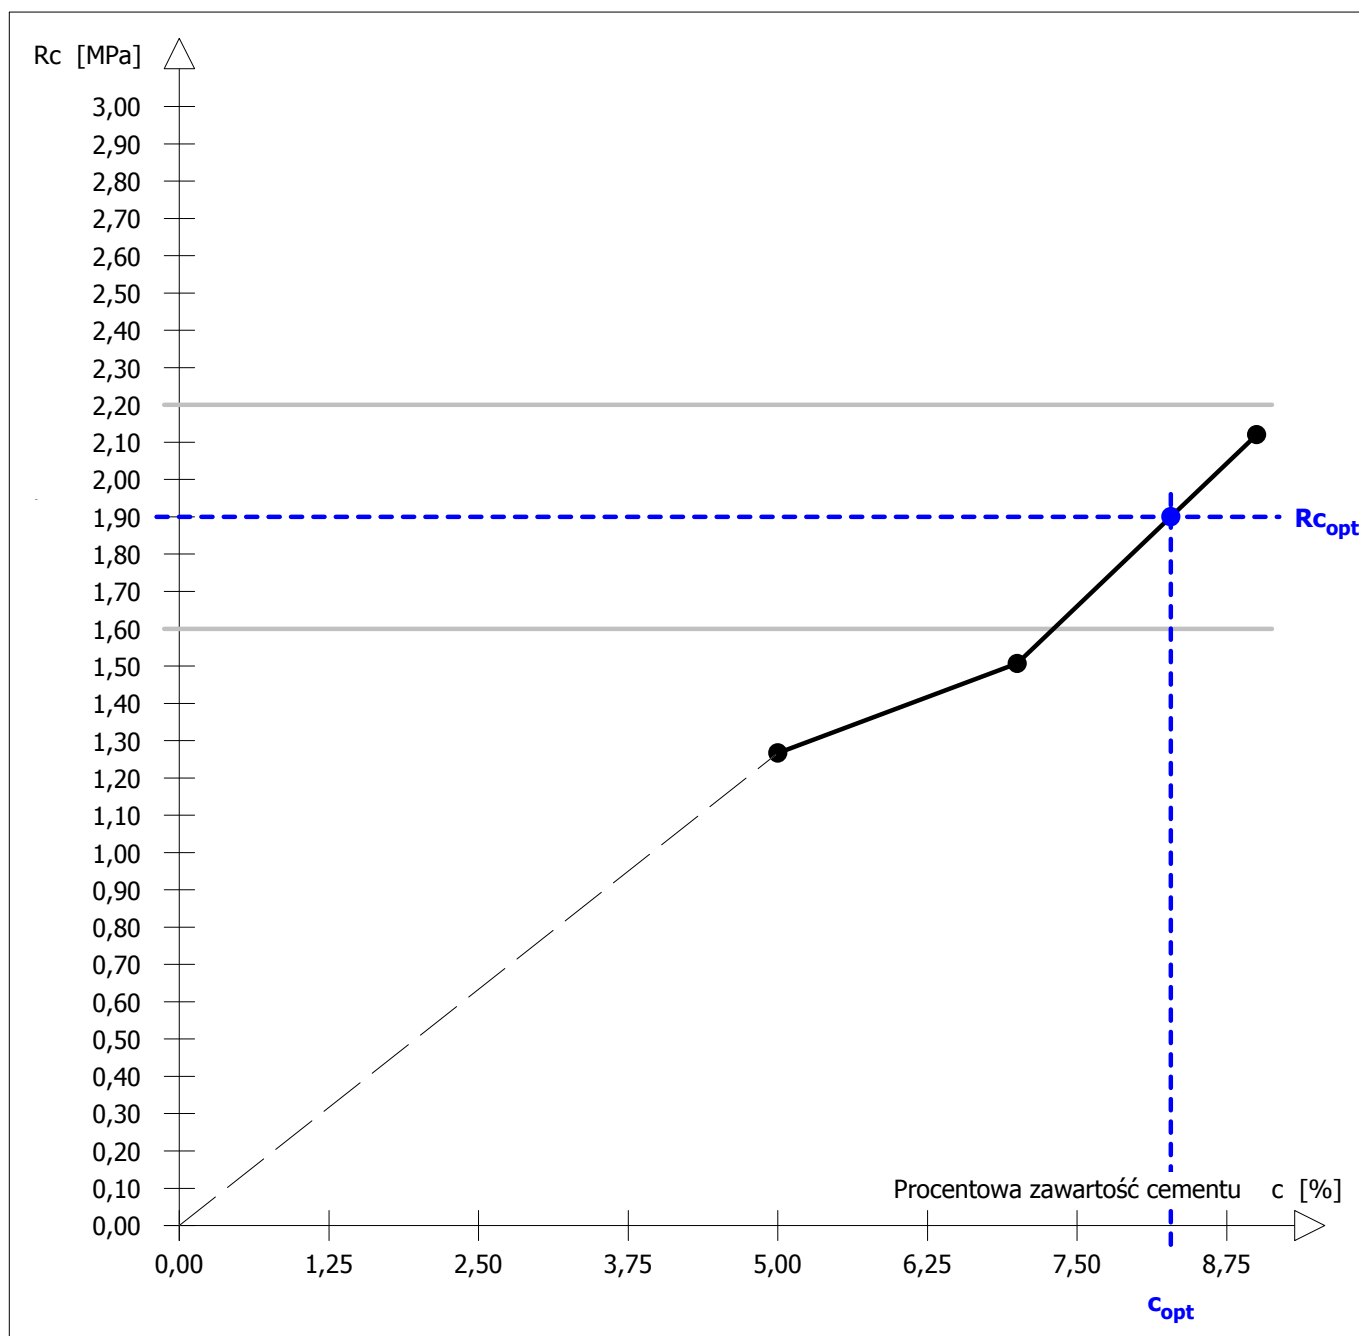

Dane optymalne odczytane z wykresu

Wybrana wytrzymałość na ściskanie	:	R _{c opt} = 1,900 MPa
Odczytana procentowa zawartość cementu	:	c _{opt} = 8,283 %